



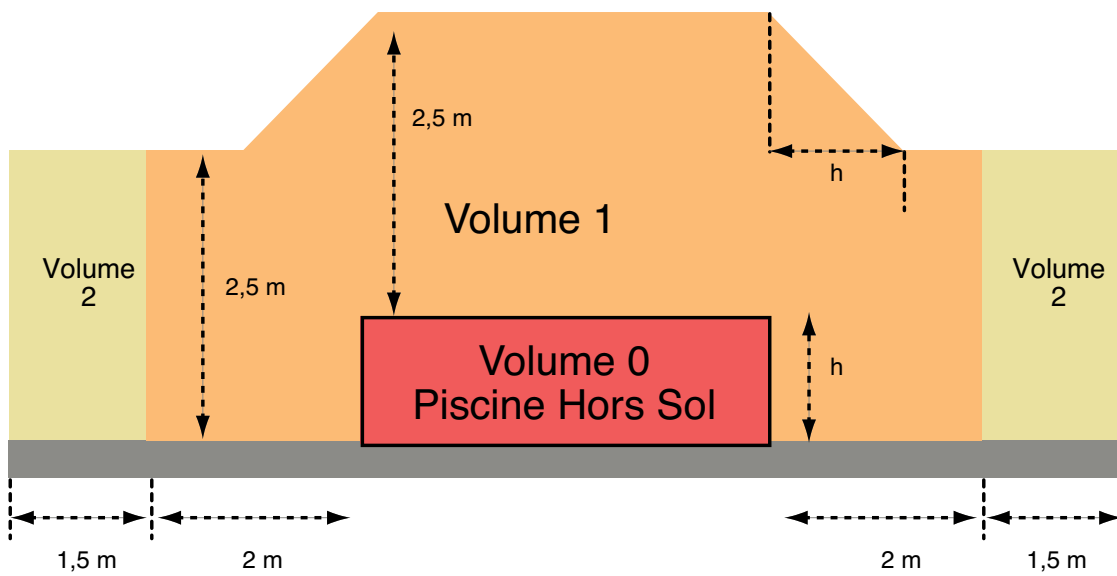

Les volumes de sécurité (suite)

LES VOLUMES DE SÉCURITÉ À RESPECTER AUTOUR DE LA PISCINE

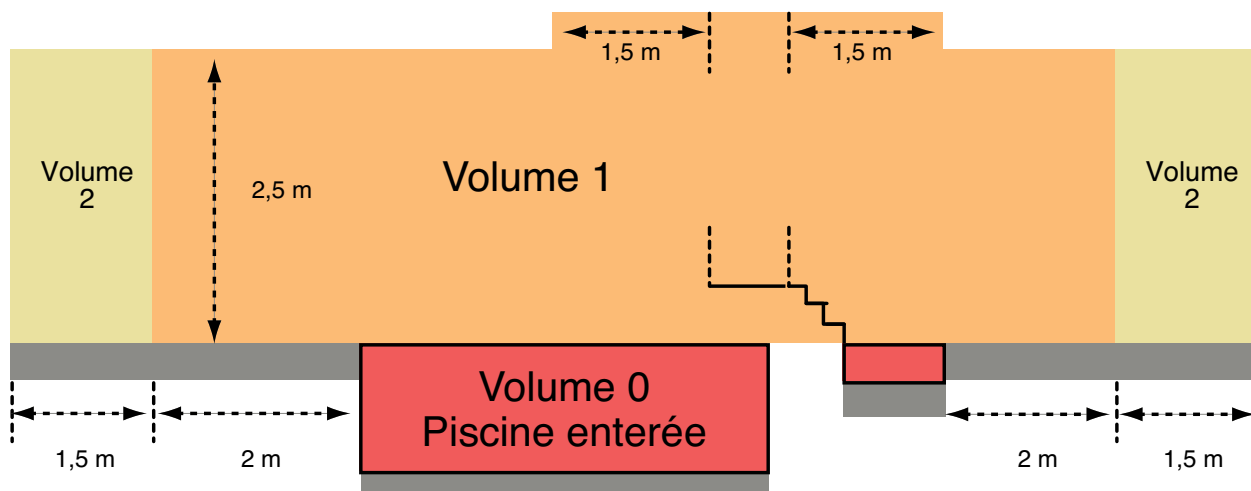

EXEMPLE DE DETERMINATION DES VOLUMES D'UNE FONTAINE

Utilisation des matériels dans les fontaines		
VOLUMES	0	1
Degrés de protection	IP X8	IP X5
Canalisations	en classe III	en classe II
Appareillage	interdits	TBTS
Martériels d'utilisation	séparations ou TBTS ou DR 30mA	séparations ou TBTS ou DR 30mA

